



E-11 Een aansluitkabel op de gevel installeren, de zogeheten 'Huisaansluiting'



De aansluitkabel is de kabel die het bovengronds distributienet verbindt met uw meter. Deze kabel dient van het type EXVB te zijn en de doorsnede ervan zal door ORES bepaald worden naargelang het gevraagde vermogen.


INSTALLATIE VAN DE KABEL

De huisaansluitingskabel moet aan uw gevel worden bevestigd (inbouw is niet toegestaan) met behulp van bevestigingsmiddelen die u gemakkelijk in bouwmarkten kunt vinden.

Ter hoogte van het distributienetwerk of het aansluitpunt met de door ORES bepaalde aansluiting moet 1,50 m speling gelaten worden zodat onze technici de huisaansluitingskabel kunnen aansluiten.

De invoer van de kabel in het gebouw moet zich op minstens 2,5 m van de grond bevinden. Om waterinsijpeling te vermijden, dient de boring licht naar de buitenkant van het gebouw af te hellen. Vorm aan de buitenkant ook een lus met de aansluitingskabel voor hij de muur ingaat, met het onderste punt van de lus lager dan de doorvoer tegen afdruiwend regenwater.

De bouwheer is verantwoordelijk voor het boren en afdichten.

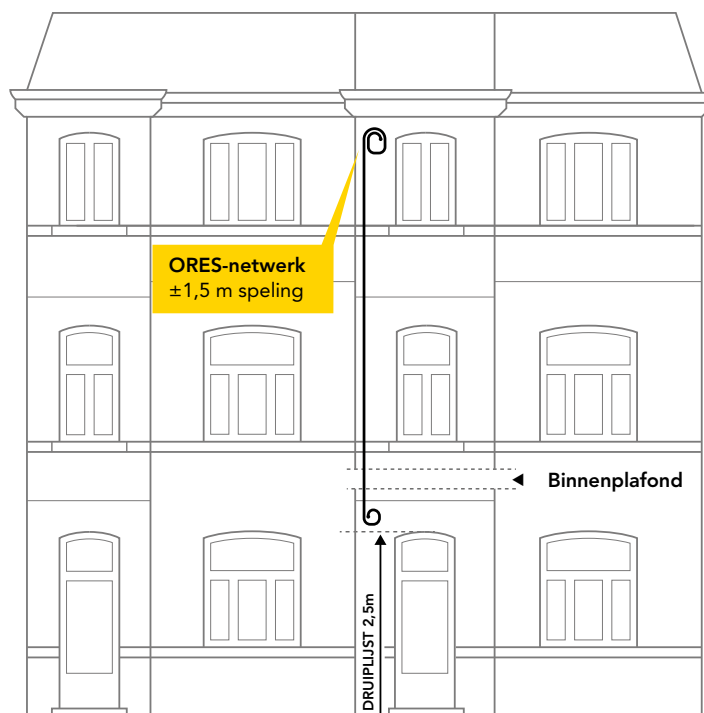

In het gebouw moet de kabel over de gehele lengte door de bouwheer mechanisch worden beschermd voordat de kabel via de onderkant van de 25D60-meterkast binnenkomt.

Als de kabel geplaatst en ingebouwd wordt, moet deze zich verplicht in een wachtbuis bevinden.

In de 25D60-meterkast moet een kabellengte van 80 cm worden voorzien. Het kabeltraject mag geen bocht van meer dan 45° hebben en moet vrij blijven tussen de uitgang van de muur en de 25D60-meterkast.



De plaatsing van de huisaansluitingskabel moet volgens de specificaties in dit document voor de komst van de ORES-technici uitgevoerd worden.

In sommige gevallen installeert ORES een (gevlochten) aansluitingskabel vertrekkend uit een paal of een andere gevel om het betreffende gebouw van energie te voorzien. De bevestiging wordt door ORES voorzien en aan de gevel geplaatst. Bij een geïsoleerde gevel is de bouwheer verantwoordelijk voor het bevestigen aan de gevel met bevestigingen die hij levert. Dit zekeringspunt wordt door ORES opgelegd en houdt rekening met de in het AREI gedefinieerde minimumafstanden. De bouwheer moet ook rekening houden met het feit dat een trekkracht van 200 daN (decanewton) op dit verankeringspunt zal worden uitgeoefend tijdens het plaatsen van de kabel.



In geval van twijfel of tegenstrijdigheid in de bewoordingen, hebben de technische voorschriften omschreven in de pdf-documenten altijd voorrang op de commentaren of vermeldingen in de video's die tot uw beschikking worden gesteld.